


**DETALHE REGISTRO RECALQUE (Hidrante)**  
Sem escala PELA RUAS: - MINEIROS

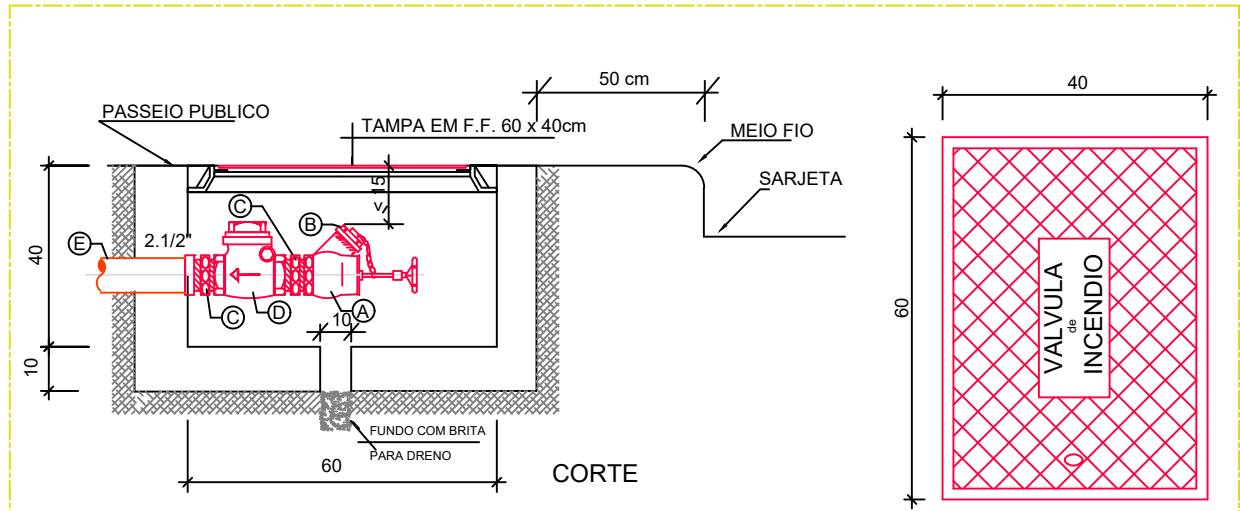

**LEGENDA**

| ESPECIFICACAO  | TOTAL |
|--|-------|
| (A) - REGISTRO DE PASSEIO (GLOBO ANGULAR) - Ø 2.1/2" | 01    |
| (B) - TAMPAO CEGO COM CORRENTE                       | 01    |
| (C) - NIPLE DUPLO - Ø 2.1/2"                         | 02    |
| (D) - VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL - Ø 2.1/2"      | 01    |
| (E) - TUBO DE F.G. - Ø 2.1/2"                        | -     |

**Legenda**

| Grupo    | Ref | Descrição                        | Unid. | Quant. | Dimensões |
|----------|-----|----------------------------------|-------|--------|-----------|
| Tubos    | 1   | TUBO DE FERRO GALVANIZADO        | M     | 48,00  | 2.1/2     |
|          |     |                                  |       |        |           |
| Conexões | 2   | COTOVELO 45 DE FERRO GALVANIZADO | PÇ    | 2,00   | 2.1/2     |
|          | 3   | COTOVELO 90 DE FERRO GALVANIZADO | PÇ    | 6,00   | 2.1/2     |
|          | 4   | TE 90                            | PÇ    | 1,00   | 2.1/2     |

OBS.: CONSIDERAR LUVAS CONFORME NECESSIDADE.



ENDEREÇO: RUA DEPUTADO COSTA LIMA - VILA SANTA, JATAÍ

CONTEUDO:

**MANUTENÇÃO DA REDE DE INCÊNDIO - SESC JATAÍ**

FOLHA:  
**1 / 1**  
DATA:  
14/11/2019  
DESENHO:  
GUSTAVO